

Hotel und Restaurant Sellhorn

Winsener Straße 23
21271 Hanstedt

Tel: +49 4184 8010

info@hotel-sellhorn.de
<http://www.hotel-sellhorn.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 14. Juni 2023 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung




Hotel Sellhorn

Hotel Sellhorn



barrierefreies Bad –
Auetal Suite

Hotel Sellhorn

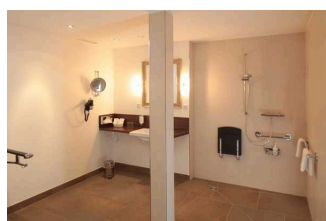

barrierefreies Bad



barrierefreies
Zimmer-Calluna



Frühstücksbuffet


Hotel Sellhorn



Restaurant im Hotel
Sellhorn

Hotel Sellhorn

Parken

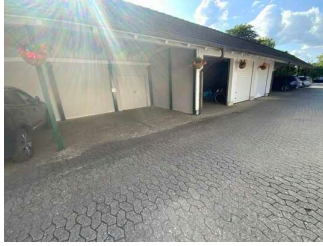

Parken

©Benjamin Suthe

Parkplatz

Parkplatz am Hotel



Parkplatz am Hotel

©Benjamin Suthe

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 470 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Parkplätze am Restaurant



Parkplätze am Restaurant



Parkplätze am Restaurant

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 390 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 3 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg vom Parkplatz zum Hoteleingang



Weg zum hinteren
Hoteleingang



Weg zum hinteren
Hoteleingang

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 7 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Hoteleingang



Hoteleingang

©Benjamin Suthe

Hoteleingang



Hoteleingang hinten



Hoteleingang hinten

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 225 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 266 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Weg vom Parkplatz zum Hoteleingang



Weg zum hinteren
Hoteleingang



Weg zum hinteren
Hoteleingang

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 7 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Weg vom Hoteleingang hinten zur Rezeption



Eingangsbereich
Rezeption



Eingangsbereich
Rezeption

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 330 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Eingang Restaurant

Restauranteingang



Hoteleingang vorn
zum Hotel

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 101 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 147 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 600 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Weg vom Parkplatz zum Restaurant Eingang



Weg vom Parkplatz
zum Restaurant
Eingang

©Benjamin Suthe

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 5 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %


Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Auetal Suite im 1. OG im Gebäudeteil Eichenblick



Auetal Suite im 1.
OG im Gebäudeteil
Eichenblick

©Benjamin Suthe

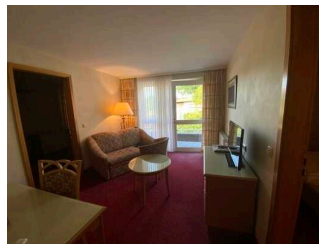

Auetal Suite im 1.
OG im Gebäudeteil
Eichenblick

©Benjamin Suthe

Schlafraum

Auetal Suite – Schlafraum mit Doppelbett



Auetal Suite –
Schlafraum mit
Doppelbett

©Benjamin Suthe

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 86 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 230 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer Zimmertyp: Mehrbettzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 300 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 95 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 230 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 300 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 46 cm

Breite des Bettes: 200 cm

Anmerkungen für den Gast: Auetal Suite hat 2 Schlafräume und 1 Wohnraum

Auetal Suite – Schlafraum mit 2 Einzelbetten



Auetal Suite: Tür zum
Schlafraum mit 2
Einzelbetten

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 205 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 103 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 157 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 200 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 46 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 47 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 47 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 200 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 46 cm

Breite des Bettes: 100 cm

Badezimmer

Bad 1 Auetal-Suite



Bad 1 Auetal-Suite

©Benjamin Suthe

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 125 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach innen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 105 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 30 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 175 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 110 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 76 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 76 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 207 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 125 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 118 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 120 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagerecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 90 cm

Höhe der Duscharmatur: 106 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Bad 2 Auetal-Suite

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 117 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 110 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach innen.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 80 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 30 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 86 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 80 cm

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 109 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Treppenhaus im Eichenblick

Vorhandene Schwellen/Stufen: 17

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Aufzug Eichenblick neben dem Saunaingang zu den Zimmern im 1.OG



Aufzug Eichenblick
neben dem
Saunaingang zu den
Zimmern im 1.OG

©Guido Frank



Aufzug Eichenblick
neben dem
Saunaingang zu den
Zimmern im 1.OG

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 290 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 550 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 119 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 104 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 70 cm.

Weg vom Aufzug/Treppenhaus Eichenblick im 1. OG zu den Zimmern



Flur/Weg vom Aufzug
Eichenblick zu den
Zimmern

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 11 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 148 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür

Tür zur Auetal Suite



Auetal Suite
Eingangstür



Auetal Suite
Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 130 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür zum Treppenhaus im Eichenblick

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 105 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmer 209 im 2.OG im Heidehaus


Zimmer 209



Zimmer 209:
Eingangsbereich



Zimmer 209:
Schlafbereich

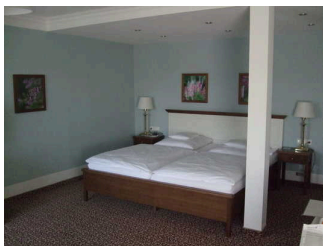

Zimmer 209: Bett



Zimmer 209:
Zimmertür

Tür zum Schlafrum

Lichte Breite des Durchgangs: 102 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 156 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 367 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 157 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 367 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafrum: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 80 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 280 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 142 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 50 cm


Breite des Bettes: 200 cm

Anmerkungen für den Gast: Es kann ein Pflegebett für das Zimmer ausgeliehen und gestellt werden.

Bad Zimmer 209



Bad Zimmer 209

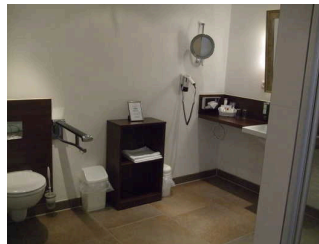

Bad Zimmer 209



Dusche Zimmer 209



WC Zimmer 209



Badezimmertür
Zimmer 209

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 267 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 158 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 53 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 29 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 53 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 210 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 53 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 268 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 270 cm

Höhe des Toilettensitzes: 43 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 84 cm

Länge des linken Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 84 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 172 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 228 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagerecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 80 cm

Höhe der Duscharmatur: 110 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Treppenhaus im Heidehaus

Vorhandene Schwellen/Stufen: 30

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Aufzug Heidehaus –zu Zimmer 209 im 2. OG–



Aufzug Heidehaus –zu
Zimmer 209 im 2. OG–

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 244 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 115 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 105 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 194 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 180 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 138 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 125 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 87 cm.

Flur/Weg/Gang innen

Weg im EG von Rezeption zum Aufzug/Treppenhaus Heidehaus



Weg von Rezeption
zum Fahrstuhl/
Treppenhaus
Heidehaus



Weg von Rezeption
zum Fahrstuhl/
Treppenhaus
Heidehaus

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 27 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 190 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Weg vom Aufzug Heidehaus im 2. OG zum Zimmer 209



Weg vom Auszug zu
Zimmer 209



Weg/Blick vom
Zimmer 209 zum
Aufzug

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tür vom Treppenhaus zum Flur im 2.OG zu Zimmer 209

Lichte Breite des Durchgangs: 77 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 290 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 125 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Rosen Suite im 1. OG im Gebäudeteil Eichenblick

Rosen Suite




Rosen Suite: Tür zum Schlafrum



Rosen Suite:
Durchgang von
Wohn- zu Schlafrum




Rosen Suite:
Schlafrum

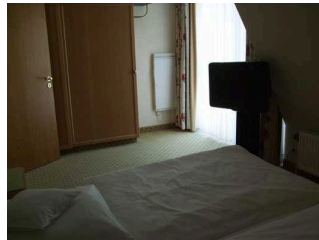

Rosen Suite:
Schlafrum



Rosen Suite:
Schlafrum

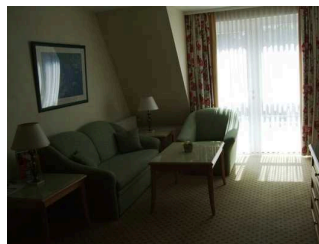

Rosen Suite:
Wohnraum

Tür zum Schlafrum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 240 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 240 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 240 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 240 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 150 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 104 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 165 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 240 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 240 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 47 cm

Breite des Bettes: 200 cm

Badezimmer

Bad 1 Rosen-Suite



Rosen-Suite: Bad 1



Rosen-Suite: Bad 1



Rosen-Suite: Tür zu
Bad 1

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 113 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 100 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 56 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 88 cm

Höhe des Toilettensitzes: 46 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 74 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 74 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 88 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 180 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 83 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 116 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 87 cm

Höhe der Duscharmatur: 110 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Bad 2 Rosen-Suite

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 146 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 100 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 25 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 84 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 146 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 120 cm

Höhe des Toilettensitzes: 40 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 117 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 30 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 78 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 80 cm

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 107 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Tür zur Rosen-Suite



Rosen-Suite:
Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 100 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm


Rezeption




Rezeption

©Benjamin Suthe

Rezeption

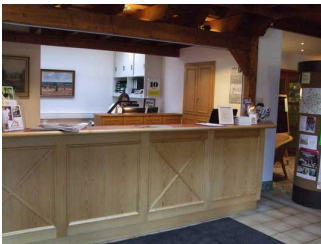

Rezeption

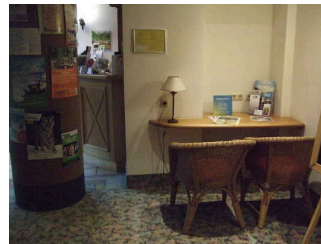

Sitzmöglichkeit direkt neben der Rezeption

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 410 cm


TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 340 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 114 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 114 cm hoch.


Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Speiseräume

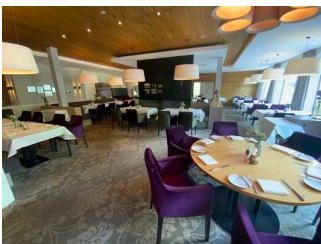

Speiseräume

©Benjamin Suthe

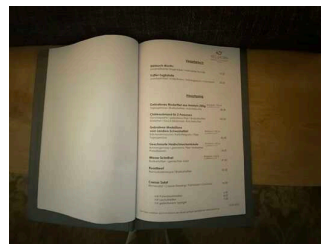

Speiseräume

©Benjamin Suthe

Speiseraum



Speiseraum

©Benjamin Suthe



Speiseraum

©Benjamin Suthe

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 30 Tisch/Tische

Außengastronomie



Außengastronomie

©Benjamin Suthe

Der Weg / die Fläche ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die Fläche der Außengastronomie ist etwa 15 m x 10 m groß (Tiefe x Breite).

Der schmalste Durchgang in der Außengastronomie ist 200 cm breit.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Es sind 20 unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm mit einer Tiefe von mind. 30 cm) vorhanden.

Speisen/Getränke werden durch Servicekräfte an den Platz gebracht.

Flur/Weg/Gang innen


Weg vom Restaurant Eingang zu den Speicher räumen

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Wege von der Rezeption zum Speiseraum

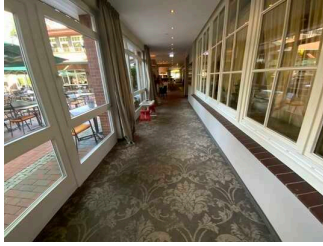

Wege von der
Rezeption zum
Speiseraum

©Benjamin Suthe

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.


Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Benjamin Suthe

Öffentl. WC für Menschen mit Behinderung im EG

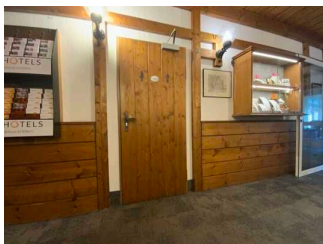

Öffentl. WC für
Menschen mit
Behinderung im EG

©Benjamin Suthe



Öffentl. WC für
Menschen mit
Behinderung im EG

©Benjamin Suthe

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 21 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 165 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 138 cm

Höhe des Toilettensitzes: 53 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 78 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 163 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 100 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Anmerkungen für den Gast: Es ist ein Wickeltisch vorhanden.

Flur/Weg/Gang innen

Weg von der Rezeption zum Behinderten WC



Weg von der
Rezeption zum
Behinderten WC

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 153 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Weg im EG von Rezeption zum Schwimmbad/Saunabereich und Weg zum Aufzug Eichenblick



Flur von der
Rezeption zum
Schwimmbad/Sauna



Flur zum
Schwimmbad/Sauna

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 45 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 140 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Wellnessbereich

Raum

Raum der Ruhe im Wellnessbereich



Glastür zum Raum der Ruhe



Tür zum Raum der Ruhe



Raum der Ruhe



Raum der Ruhe

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 400 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 4 m

TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 400 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Refugium Beauty-/Wellnessbereich: Empfangsbereich



Tür zum Refugium
"Beauty-/Wellness"



Empfangsraum im
Refugium "Beauty-
Wellness"

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 76 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 350 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 370 m

TIEFE des Raums: 350 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 210 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Refugium Beauty-/Wellnessbereich: 4 identische Behandlungsräume



Refugium:
Behandlungsraum 1



Refugium:
Behandlungsraum 2



Refugium: Flur zu den Behandlungsräumen



Refugium: Behandlungsraum 3



Refugium: Behandlungsraum 4



Refugium: Tür zu den Behandlungsräumen

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 90 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 280 m

TIEFE des Raums: 330 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 80 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Alle Behandlungsräume identisch

Schimmbad indoor

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Sauna

Dampfsauna

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 70 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 70 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 147 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 70 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 147 cm

Biosauna

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 56 cm

Art der Tür: Einflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 70 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 105 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 70 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 105 cm

Außensauna

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 64 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 60 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 187 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 60 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 187 cm

Weg im EG von Rezeption zum Schwimmbad/Saunabereich und Weg zum Aufzug Eichenblick



Flur von der
Rezeption zum
Schwimmbad/Sauna



Flur zum
Schwimmbad/Sauna

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 45 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 140 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tür

Tür zum Schwimmbad/Saunabereich



Tür zum
Schwimmbad/
Saunabereich



Tür zum
Schwimmbad/
Saunabereich

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 105 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 430 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Tür zum Außenbereich Saunalandschaft



Tür zum
Außenbereich
Saunalandschaft



Tür zum
Außenbereich
Saunalandschaft

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 130 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 440 cm

Höhe der Türschwelle: 2,5 cm

Umkleide


Umkleidekabine im Schwimmbad/Saunabereich



Umkleidekabine zum
Schwimmbad/Sauna



Tür zur
Umkleidekabine

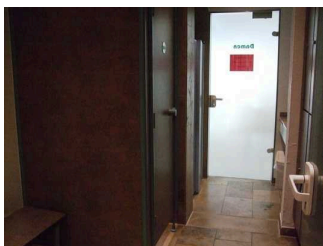

Umkleidekabine zum
Schwimmbad/Sauna



Kleidehaken
Umkleidekabine



Sitzgelegenheit in
Umkleidekabine

Tür zur Umkleidekabine

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 109 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 430 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs in der Umkleide: 85 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 154 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 170 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Weg im EG von Rezeption zum Schwimmbad/Saunabereich und Weg zum Aufzug Eichenblick



Flur von der
Rezeption zum
Schwimmbad/Sauna



Flur zum
Schwimmbad/Sauna

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 45 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 140 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Technische Hilfsmittel

Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Rollator, Pflegebett,